


RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE  
DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L'INCENDIE

PLANCHE NUMÉRO 6

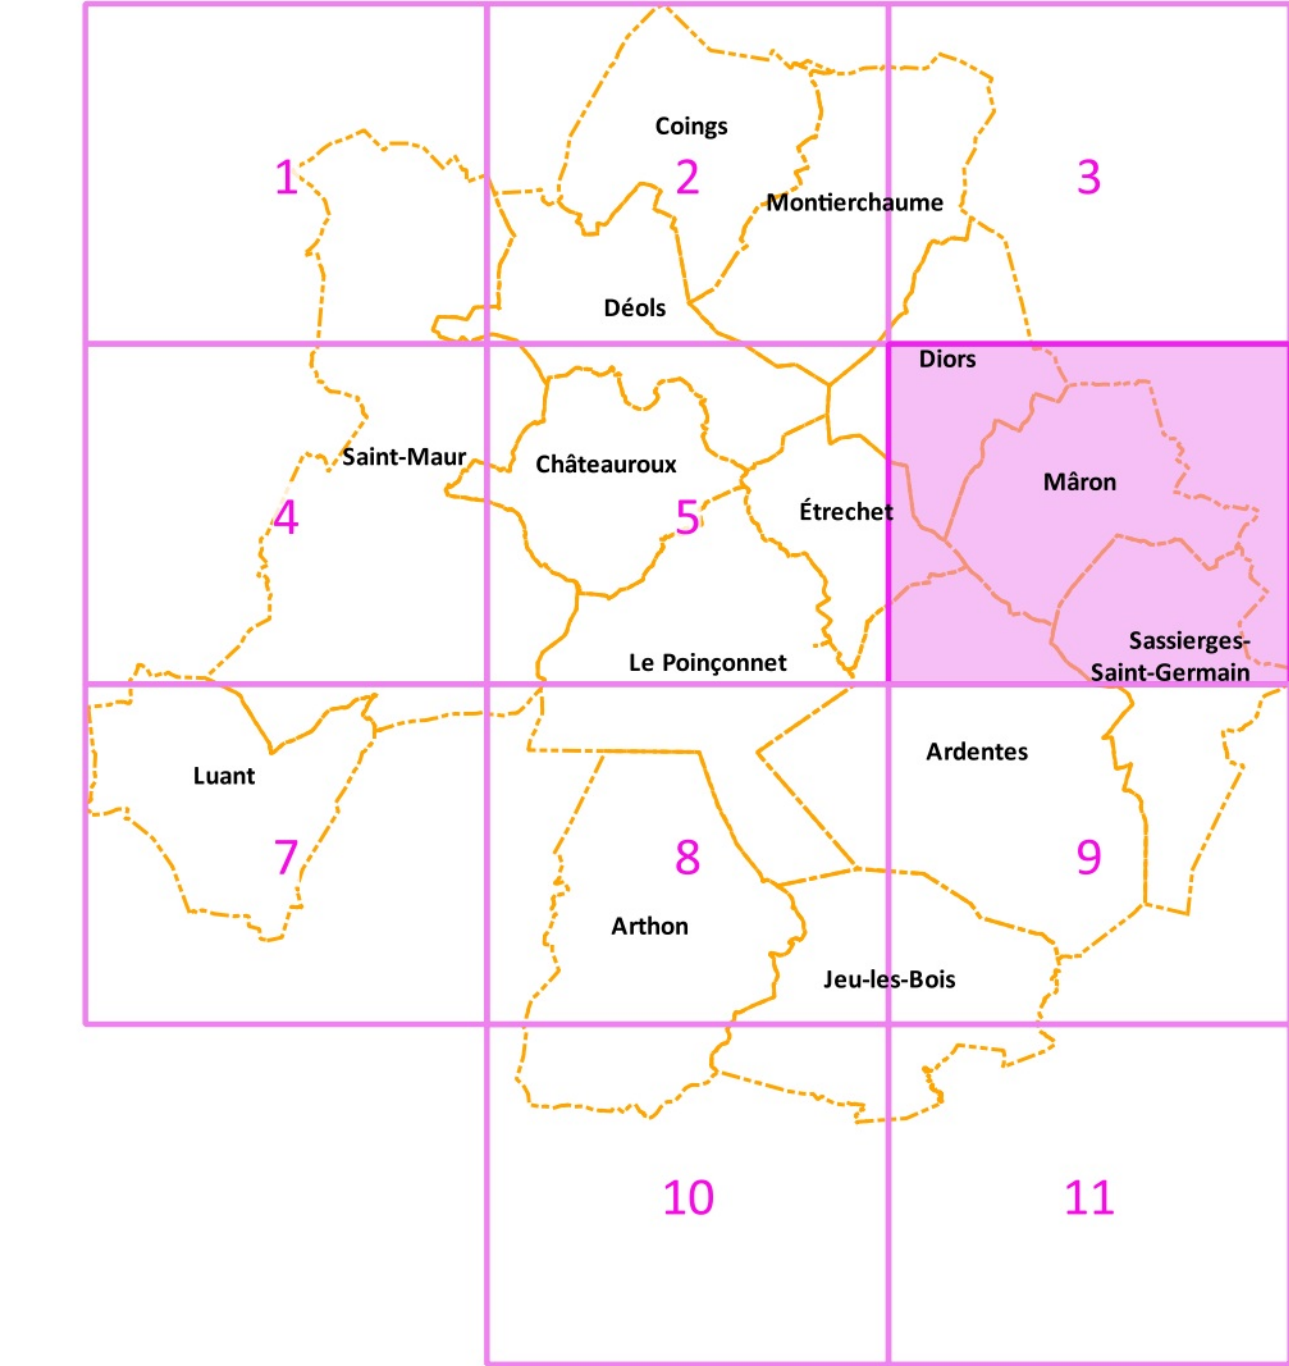

Commune	Origine de la donnée pour les couches du réseau d'eau potable
Ardentes	SUEZ, Lyonnaise des eaux - 23/03/2019
Arthon	Pas de données - Syndicat Velles
Châteauroux	SAUR - 03/04/2019
Coings	SUEZ, Lyonnaise des eaux - 23/03/2019
Deols	SAUR - 03/04/2019
Diors	SUEZ, Lyonnaise des eaux - 23/03/2019
Étrechet	SUEZ, Lyonnaise des eaux - 23/03/2019
Jeu-les-Bois	Pas de données - Syndicat Couarde
Le Poinçonnet	SAUR - 03/04/2019
Luant	SAUR - 03/04/2019
Mâron	Pas de données - Syndicat Lienne
Monterchaume	SUEZ, Lyonnaise des eaux - 23/03/2019
Saint-Maur	SAUR - 03/04/2019 - (ex. Villers-les-Ormes pas de données)
Sassierges-Saint-Germain	Pas de données - Syndicat Lienne

Légende

- Emprise couverte par la planche numérotée
- Emprises des autres planches

Défense Extérieure Contre l'Incendie

- Bouche d'incendie sans valeur
- Bouche d'incendie < 60m³
- Bouche d'incendie >= 60m³
- Poteau d'incendie sans valeur
- Poteau d'incendie < 60m³
- Poteau d'incendie >= 60m³
- Réservoir sans valeur
- Réservoir >= 120m³
- Autre dispositif

Réseau d'eau potable (AEP)

- Captage d'eau potable
- Stockage d'eau potable
- Canalisation de distribution de l'eau potable

Fonds de plan

- Surface en eau
- Bâtiment
- Parcelle cadastrale
- Commune

Sources :  
Châteauroux Métropole  
Réseau d'eau potable (voir tableau)  
Défense Extérieure Contre l'Incendie  
- Source SDIS de l'Indre reçu le 27/03/2019  
PCI Vecteur Janvier 2019 - DGIIP  
BD Topo© IGN PARIS

L'information sur les réseaux est donnée à titre indicatif et ne peut se substituer à celle fournie dans le cadre d'une demande de DT/DICT

12/04/2019

