


RÉSEAU DE DISTRIBUTION DE L'EAU POTABLE
DÉFENSE EXTÉRIEURE CONTRE L'INCENDIE

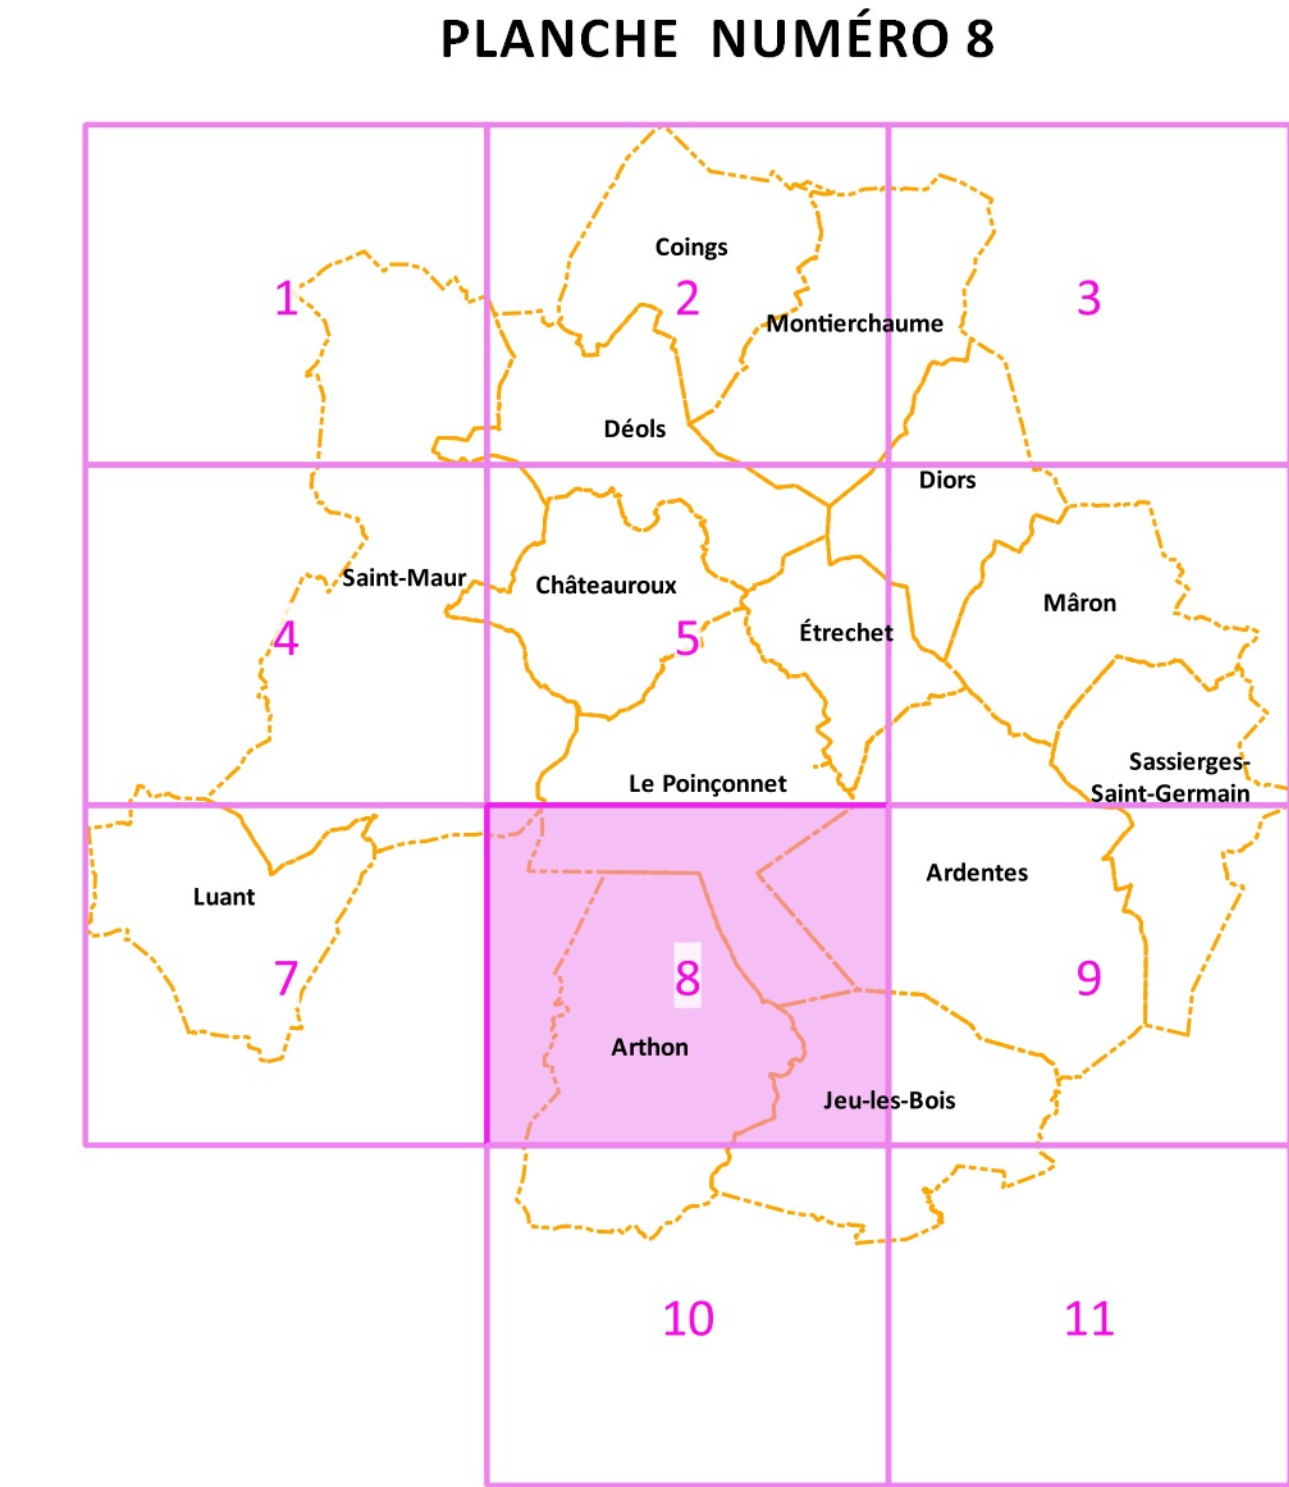

Commune	Origine de la donnée pour les couches du réseau d'eau potable
Ardentes	SUEZ, Lyonnaise des eaux - 23/03/2019
Arthon	Pas de données - Syndicat Velles
Châteauroux	SAUR - 03/04/2019
Colings	SUEZ, Lyonnaise des eaux - 23/03/2019
Diors	SAUR - 03/04/2019
Étrechet	SUEZ, Lyonnaise des eaux - 23/03/2019
Jeu-les-Bois	Pas de données - Syndicat Couarde
Le Poinçonnet	SAUR - 03/04/2019
Luant	SAUR - 03/04/2019
Mâron	Pas de données - Syndicat Lienet
Monterchaume	SUEZ, Lyonnaise des eaux - 23/03/2019
Saint-Maur	SAUR - 03/04/2019 - (ex. Villers-les-Ormes pas de données)
Sassierges-Saint-Germain	Pas de données - Syndicat Lienet

Légende

Emprise couverte par la planche numérotée

Emprises des autres planches

Défense Extérieure Contre l'Incendie

Bouche d'incendie sans valeur

Bouche d'incendie < 60m³

Bouche d'incendie >= 60m³

Poteau d'incendie sans valeur

Poteau d'incendie < 60m³

Poteau d'incendie >= 60m³

Réservoir sans valeur

Réservoir >= 120m³

Autre dispositif

Captage d'eau potableStockage d'eau potableCanalisation de distribution de l'eau potableSurface en eauBâtimentParcelle cadastraleCommune

Sources :
Châteauroux Métropole
Réseau d'eau potable (voir tableau)
Défense Extérieure Contre l'Incendie
- Source SDIS de l'Indre reçu le 27/03/2019
PCI Vecteur Janvier 2019 - DGFIP
BD Topo© IGN PARIS

L'information sur les réseaux est donnée à titre indicatif et ne peut se substituer à celle fournie dans le cadre d'une demande de DT/DICT

12/04/2019

